


Eksempel på en vægkonstruktion klasse EI 30 (BD 30)

Vandret snit

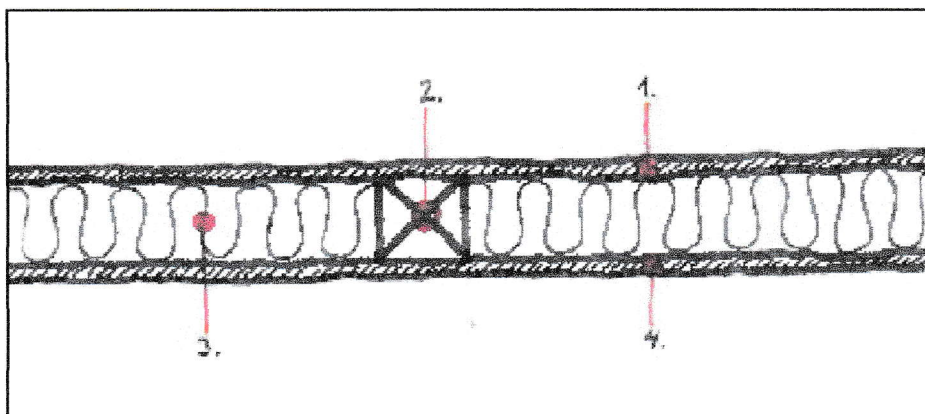

1. Mindst 12 mm beklædning klasse K1 10 D-s2,d2 - (klasse 2).
2. 45x45 mm stolper pr. 60 cm.
3. 45 mm fastholdt isolering i pladsform, f.eks. Rockwool Flexi A-batts eller andet fabrikant af tilsvarende brandhæmmende kvalitet.
4. Mindst 12 mm beklædning klasse K1 10 D-s2,d2 - (klasse 2).

Eksempler på beklædning klasse K1 10 D-s2,d2 - (klasse 2):

- 15 mm sammenpløjede brædder med densitet på mindst 400 kg/m³.
- 12 mm spånplader med densitet på mindst 600 kg/m³.
- 12 mm træfiberplader med densitet på mindst 600 kg/m³.
- 12 mm krydsfinerplader med densitet på mindst 500 kg/m³.

Eksempel på en tagdækning klasse BROOF(t2) - (klasse T)

Tagdækning af ubrændbart materiale, f.eks. metalplader på lægter af træ eller metal, eller tagpap ovenpå pladebelægning.

Det forudsættes, at ovennævnte tagdækninger fastgøres som foreskrevet af producenten.

Note – De i parentes angivne klassificeringer er de gamle klassificeringer